


# Ventilatiewijzer

# Ecolution Modul-AIR

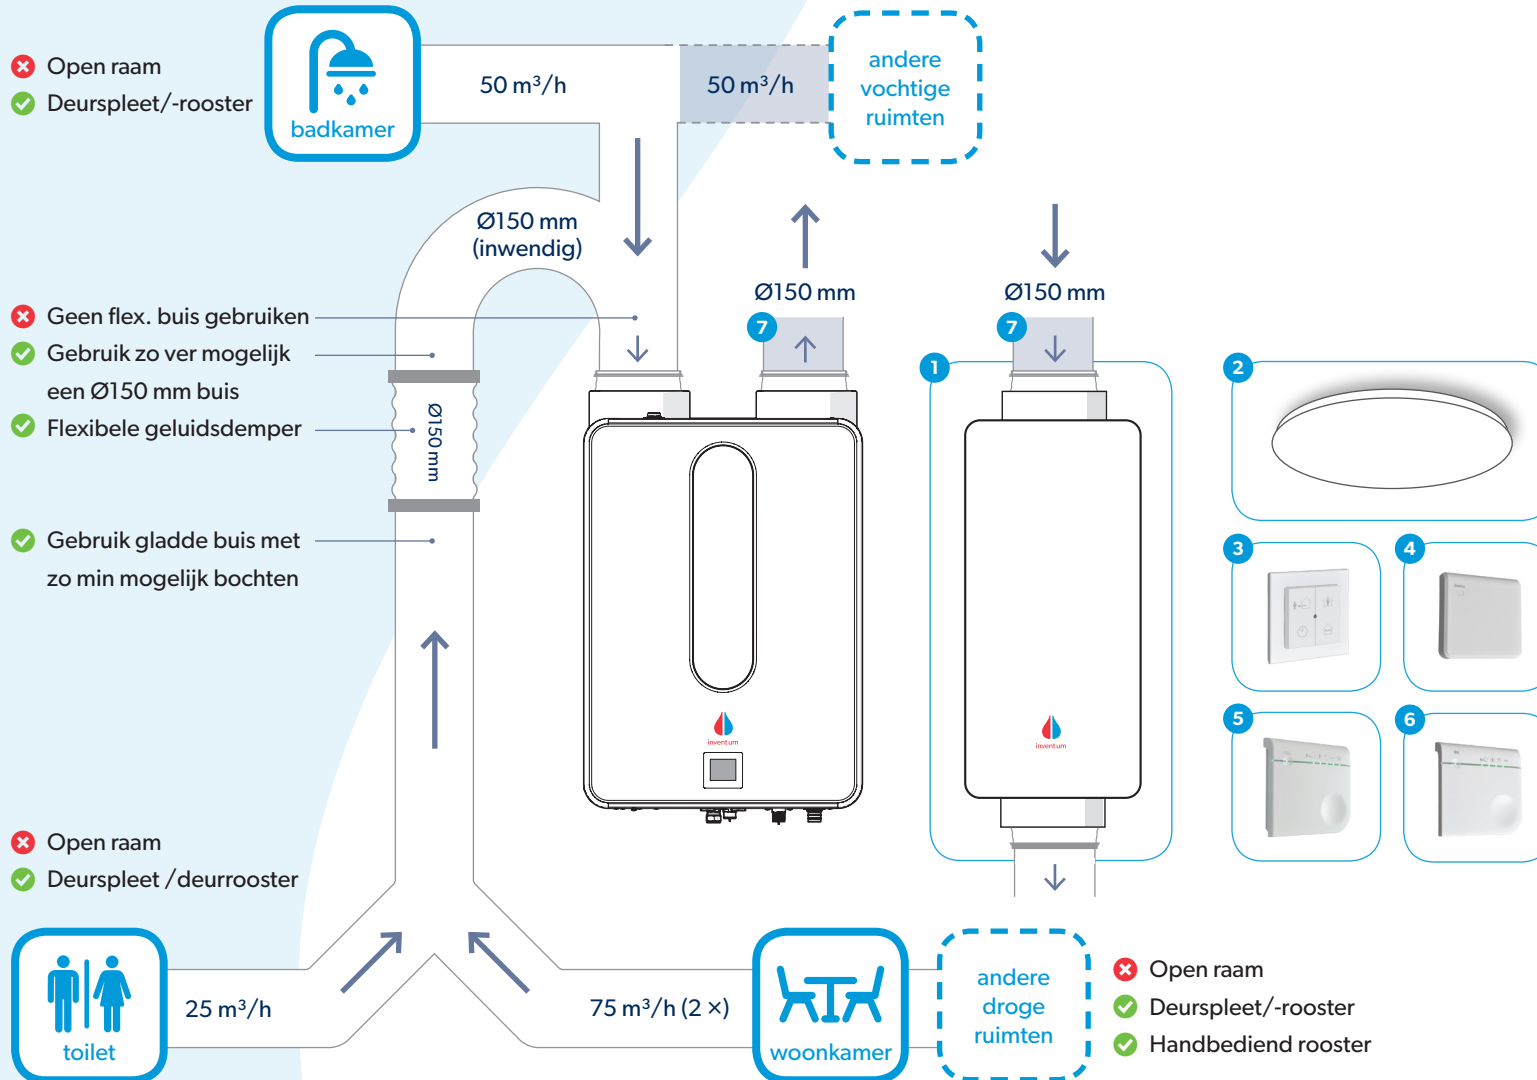

## Productinformatie


Afzuigcapaciteit: 350 m<sup>3</sup>/h  
 Systeemweerstand: 100 Pa  
 Verwarmingscapaciteit:  
 1,5 kW (Solo & Combi)  
 4,5 kW (Flex & All-E)

- 1 WTW-D (optioneel)
- 2 Afzuigventiel (advies Inventum)
- 3 RF-schakelaar (3 standen + auto)
- 4 RF-ontvanger
- 5 RF CO<sub>2</sub>-sensor (optioneel)
- 6 RF RH-sensor (optioneel)
- 7 Geïsoleerde dakdoorvoer met lage weerstand



**inventum**

**Inventum Technologies B.V.**  
 Kaagschip 25, 3991 CS Houten  
 tel - 030 274 84 84  
 mail - info@inventum.com  
 web - www.inventum.com

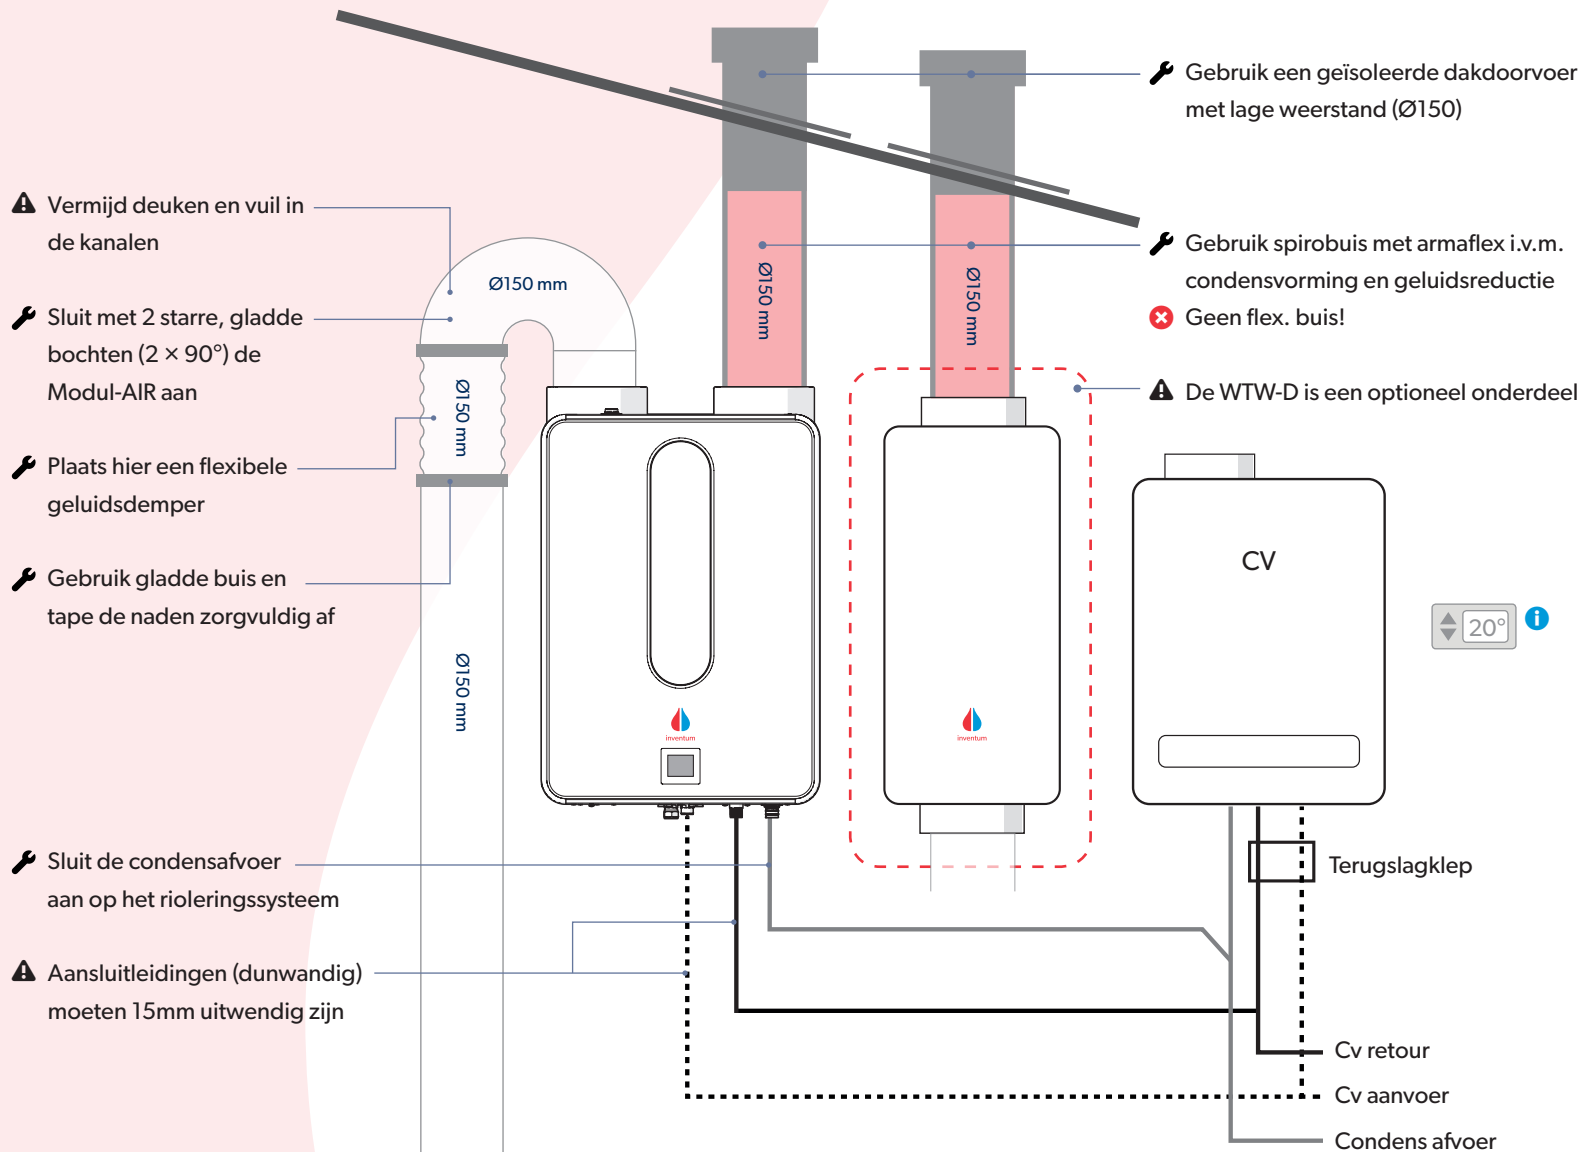

- 🔧** Beperk trilling en geluid:
  - Monteer de Modul-AIR volgens de instructies in de handleiding.
  - Monteer aan een wand met minimaal 200 kg/m<sup>2</sup> massa.

- ⚠** Houd u aan de aangegeven instructies. Deze bepalen voor een belangrijk deel het resultaat.


### **i** Warmtevraag OpenTherm modulerend

Op [www.inventum.com](http://www.inventum.com) vindt u de meest recente lijst met thermostaten die toe te passen zijn op de Modul-AIR.



**inventum**


**Inventum Technologies B.V.**  
Kaagschip 25, 3991 CS Houten  
tel - 030 274 84 84  
mail - [info@inventum.com](mailto:info@inventum.com)  
web - [www.inventum.com](http://www.inventum.com)

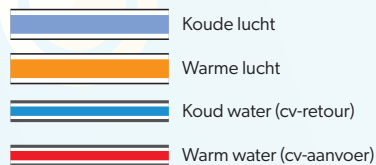

- ✓ Combi & Solo
- ✗ Flex & All-E

- ✓ Toepasbaar met bestaande radiatoren
- ✓ Hydraulisch inregelen door uw installateur

- ✗ Direct zonlicht
- ✓ Constante temperatuur dag en nacht
- ✓ Nachtverlaging bij slecht geïsoleerde woning

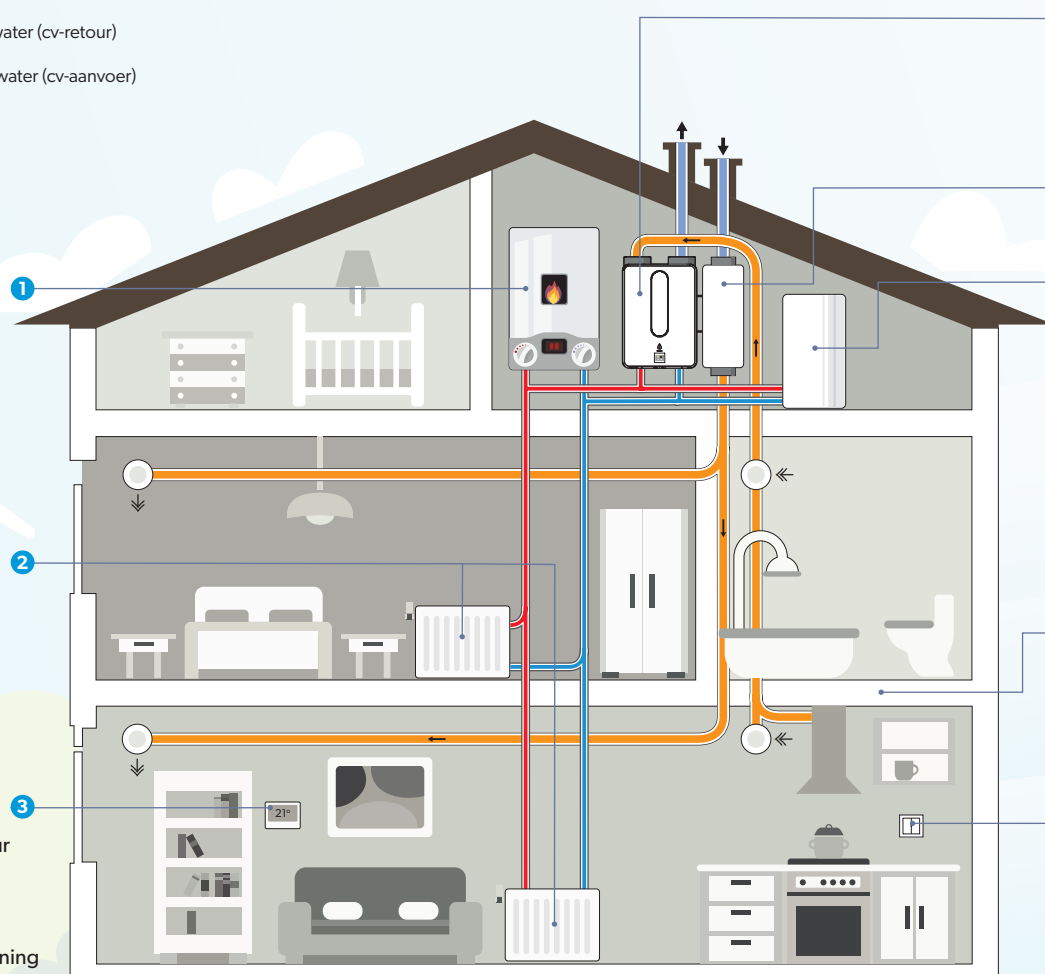

- 4 ✓ Filter jaarlijks vervangen (art.nr. S1012742).  
✓ Displaybediening
- 5 ✓ Balansventilatie
- 6 Eco 45 °C: meest economisch  
Comfort 65 °C: hoger comfort en elektriciteitsverbruik.  
100 L / 150 L / 180 L  
✓ Combi & All-E  
✗ Solo & Flex  
✓ Max. gebruik van 6 L/min  
✓ Zuinige douchekop
- 7 ✓ LT vloerverwarming  
✓ Passieve vloerverdeler  
✓ Vloerbedekking met R-waarde < 0,1 [(m<sup>2</sup> x K)/W]
- 8 ✓ Draadloos (RF)  
**Afwezig** - minimale ventilatie  
**Aanwezig** - gemiddelde ventilatie  
**Timer** - bepaalde periode  
**Auto** - ventilatie o.b.v. sensoren

## Raadpleeg uw installateur voor advies:

- Instellingen MAXTANK tapwaterboiler.
- Keuze van vloerbedekking (R-waarde).
- Hydraulisch inregelen van bestaande radiatoren.

- 1 Cv-ketel
- 2 Radiatoren
- 3 OT Kamerthermostaat
- 4 Ecolution Modul-AIR
- 5 WTW-D
- 6 MAXTANK tapwaterboiler
- 7 Vloerverwarming
- 8 RF-schakelaar (3 standen + auto)
- 9 Stralend Warm radiator-kozijn

[www.inventum.com/nl/warmtepompen/stralendwarm](http://www.inventum.com/nl/warmtepompen/stralendwarm)



**inventum**

**Inventum Technologies B.V.**  
Kaagschip 25, 3991 CS Houten  
tel - 030 274 84 84  
mail - info@inventum.com  
web - www.inventum.com